


16/06/2025 Tarihinde Düzenlenen "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerle İlgili Bilgilendirme Eğitimi" Katılımcı Değerlendirme İstatistikleri

SORULAR	10	8	6	4	2
1 -Eğitimi veren kişiyi, eğitim konu alanı açısından ne derece yeterli buldunuz?	12	14	3		
2 -Eğitici sorulara ne derecede tatmin edici cevaplar verebildi?	12	13	3	1	
3 -Eğitimi veren kişinin anlatımı ne kadar anlaşılırdı?	11	16	1		1
4 -Eğitim yapılan ortam söz konusu eğitim için ne derece uygundu?	4	5	4	7	9
5 -Eğitimin süresi ne derecede yeterliydi?	9	16	2	1	1
6 -Eğitim içerik olarak beklentilerinizi ne kadar karşılayabildi?	9	14	3	2	1
7 -Eğitçinin kullandığı materyaller söz konusu eğitim için ne kadar uygundu?	8	17	1	2	1
8 -Eğitçinin örneklendirmeleri sizin için ne derece yeterliydi?	10	16	1	1	1
9 -Eğitim sırasında anlaşılmayan noktalara ilişkin sorgulamalar ne derece yeterliydi?	8	15	3	3	
10 -Eğitim somut problem durumlarıyla ne derece ilişkilendirilebildi?	7	19	1	1	1
MEMNUNİYET ORANI:	%81,03				

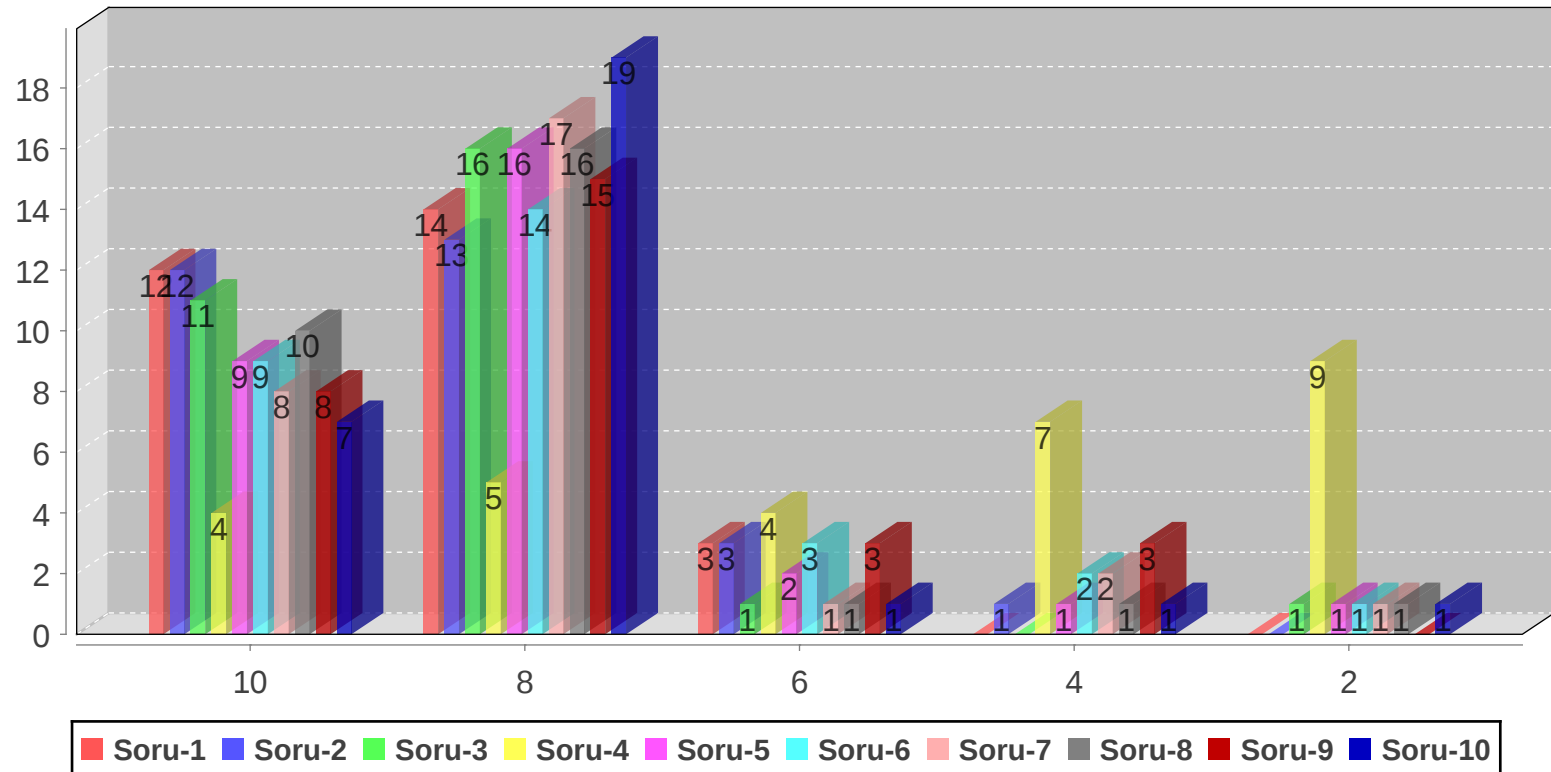

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

- * bulunmamaktadır
- * Eğitim ortamı sıcaklık derecesi ve hijyen açısından biraz daha iyileştirilebilir.
- * Eğitimciler konuya son derece hakimdiler. Sadece konferans salonunun klima sistemiyle ilgili sorun söz konusuydu.
- * YATAY GEÇİŞ VE DİKEY GEÇİŞLE GELEN ÖĞRENCİLERİN İLAVE VE HARÇ İLAVE DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLMEDİ. DAHA DETAYLI BİLGİLER VERİLEBİLİRDİ. EĞİTİM VERİLEN SALON DAHA ÖNCE DEN KLİMALRI ÇALIŞTIRALBİLİNİRDİ. ÇOK SICAKTI VE ÇOK KALABALIKTI.
- * Yönetmeliğimizde son sınıf öğrencisinin tanınımı net olarak belirtmek faydalı olur diye düşünüyorum. Eğitim için teşekkür ederim.
- * Yapılacak olan eğitimin daha büyük bir salonda ve yeterli iklimlendirme imkanı olan bir ortamda yapılması faydalı olacaktır. ayrıca yansıtılan projeksiyonun büyük ve kolay görülebilir düzeyde olması da faydalı olabilir.
- * Eğitim Salonu Keşke Önceden Temizlenip ve Kontrol Yapıldıktan Sonra Kullanılsaydı.